



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSPECȚIA SANITARĂ DE STAT

Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 010024, București, ROMANIA

RAPORT

referitor la acțiunea tematică de control pentru verificarea respectării Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în toate unitățile sanitare cu paturi, publice și private, cu excepția spitalelor de psihiatrie, recuperare și cronici

Având în vedere Planul național de acțiuni tematice de control în sănătate publică 2026 și ținând cont de atribuțiile Ministerului Sănătății privind controlul respectării prevederilor legale în vigoare în ceea ce privește calitatea condițiilor de acordare a serviciilor de asistență medicală, Inspecția Sanitară de Stat a organizat și coordonat, în perioada 02.03 – 15.04.2026 acțiunea tematică de control pentru verificarea respectării Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în toate unitățile sanitare cu paturi, publice și private, cu excepția spitalelor de psihiatrie, recuperare și cronici

Obiectivele acțiunii de inspecție și control au vizat verificarea respectării prevederilor:

- Ordinului MSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
- Ordinului nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului MS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului MS nr.1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului MS nr. 1670/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale și înscrierea acestora în Registrul unic al cabinetelor medicale;
- Ordinului MSP nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului MS nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului MS nr. 5741/2024 pentru aprobarea metodologiilor privind avizarea înființării, desființării spitalelor private, precum și avizarea structurii organizatorice, reorganizării, schimbării sediului și a denumirilor spitalelor publice și private;
- Ordinului MS nr. 323/ 2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului MS nr. 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 1226/2012 în ceea ce privește respectarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale (colectarea, ambalarea, stocarea temporară, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor) și evidența cantităților de deșeuri generate de unitățile sanitare;
- Ordinului nr. 1279/2012 referitor la respectarea condițiilor de funcționare și monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase;
- Ordinului nr. 2829/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 269/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

- Ordinului nr. 2684/2024 privind aprobarea normelor de colectare și decontare a costurilor pentru desfășurarea operațiunilor de eliminare a medicamentelor expirate și/sau neutilizate provenite de la populație;
- Instrucțiunii nr. 6226/2024 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de medicamente neutilizate și/sau expirate provenite de la populație.
- Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman;
- HG nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile.

În cadrul acțiunii de control, la nivel național, au fost verificate **210 unități sanitare (177 unități sanitare publice și 33 unități sanitare private)**.

Toate cele **177 unități sanitare publice, dețin autorizație sanitară de funcționare, 73** având ASF eliberat cu program cadru de conformare, **49** cu ASF eliberate cu program operațional și **55** ASF eliberate fără programe de conformare.

Toate cele **33 unități sanitare private, dețin autorizație sanitară de funcționare.**

Pentru neconformitățile constatate în cadrul acțiunii tematice de control în unitățile sanitare publice au fost aplicate 734 de sancțiuni contravenționale, din care:

- avertismente - 305
- nr. amenzi - 429
- valoare amenzilor – 1.659.400 lei
- 2 suspendări de activitate – în Jud. Constanța și Jud. Teleorman

Neconformități pentru care au fost aplicate suspendările de activitate:

- 1) În cabinetul de consultații- ambulatoriu de specialitate pediatrie, se constată infiltrații semnificative cu prabușirea plafonului, contrar prevederilor Ord MS 914/2006, Anexa 4, art3 alin (1,) fapt ce a determinat modificarea destinației celorlalte încăperi, după cum urmează: salonul spitalizare de zi a fost transformat în cabinet de consultații și cabinet de tratamente, spațiul de igienizare era utilizat pe post de izolator;
- 2) Neasigurarea apei sterile la spălătorul din blocul operator.

Pentru neconformitățile constatate în cadrul acțiunii tematice de control în unitățile sanitare private au fost aplicate 55 de sancțiuni contravenționale, din care:

- avertismente - 21
- nr. amenzi - 34
- valoare amenzilor – 181.400 lei
- 2 suspendări de activitate – Jud. Constanța


Neconformități pentru care au fost aplicate suspendările de activitate:

- 1) neîndeplinirea măsurilor în termenele stabilite de către inspectorii din cadrul DSP
- 2) funcționarea unității sanitare fără ASF

Capitolul I – Infecții Asociate Asistenței Medicale


A) Unități sanitare publice cu paturi

1) Situația IAAM-urilor raportate în anul 2025 de către Spitalele publice controlate în cadrul acestei acțiuni tematice

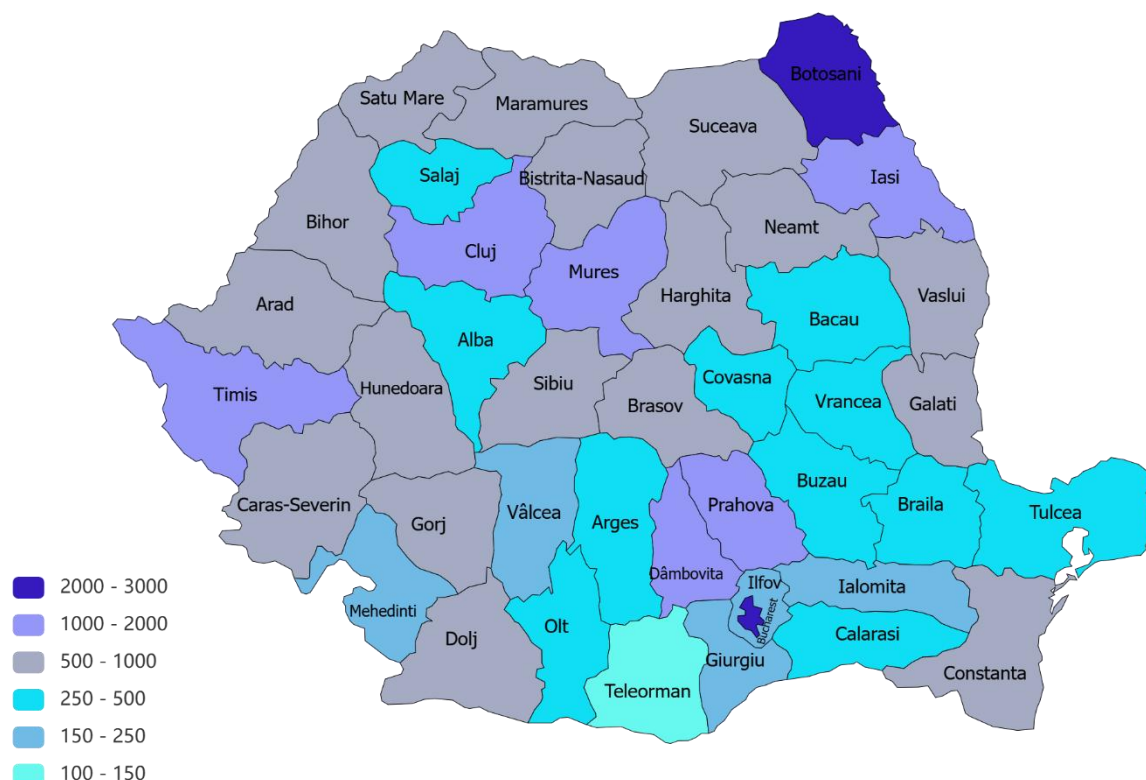


Din situația prezentată mai sus, se remarcă unitățile sanitare publice din Municipiul București, urmate de cele din județele Botoșani, Cluj și Prahova, unde au fost raportate cele mai multe IAAM-uri (infecții asociate asistenței medicale), după cum urmează: București – 2.165 cazuri, Botoșani– 2.011 cazuri, Cluj – 1.861 cazuri și Prahova – 1861 cazuri.

Distribuția IAAM – urilor în Spitalele publice controlate defalcată pe luni pentru anul 2025

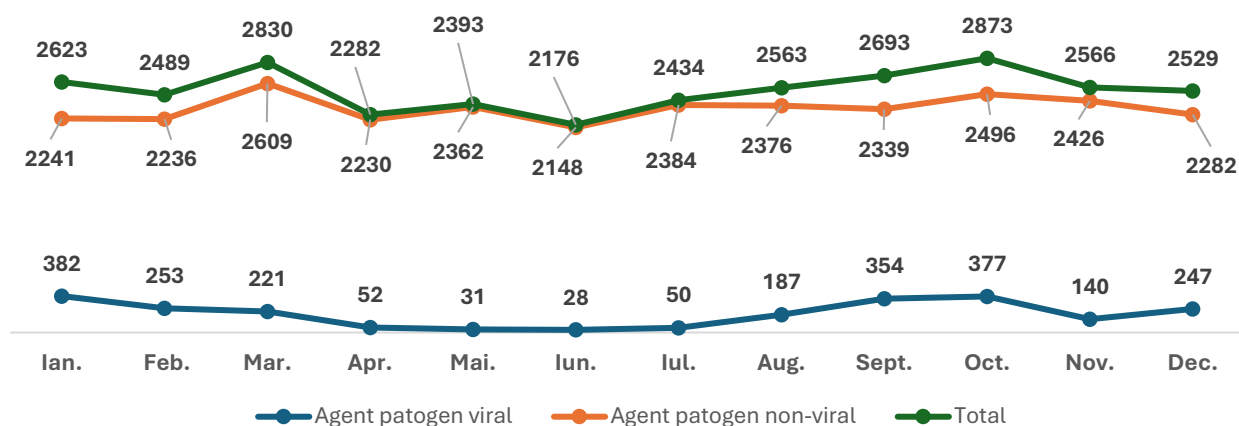


2) Situația secțiilor din spitalele controlate, unde a fost raportat cel mai mare număr de IAAM- uri


A.T.I.

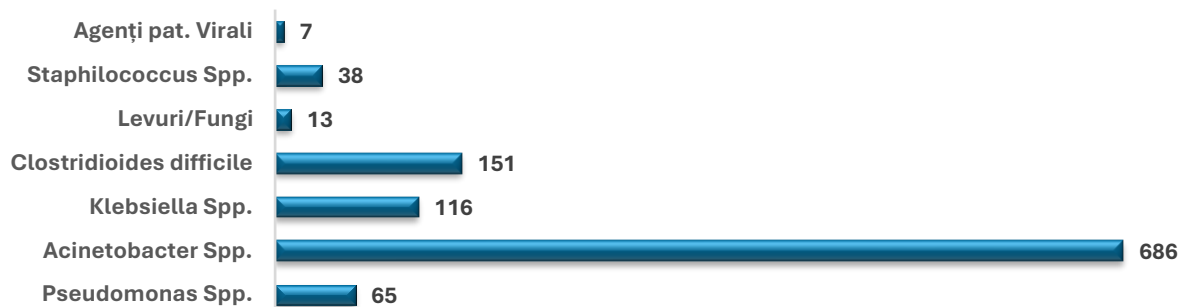

Secții Chirurgicale

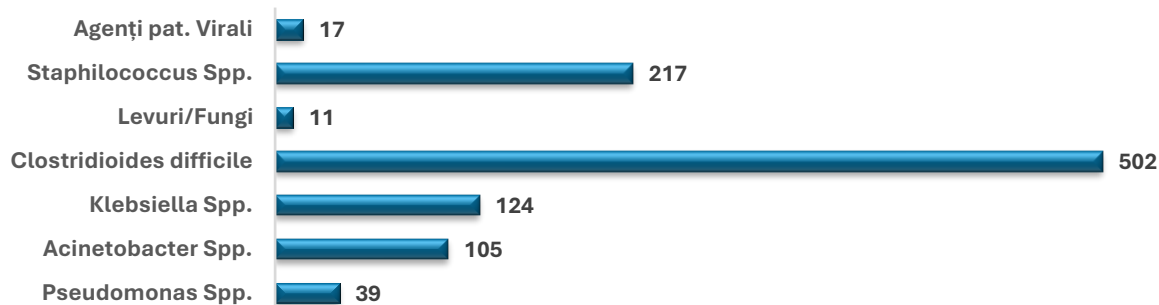

Medicină Internă

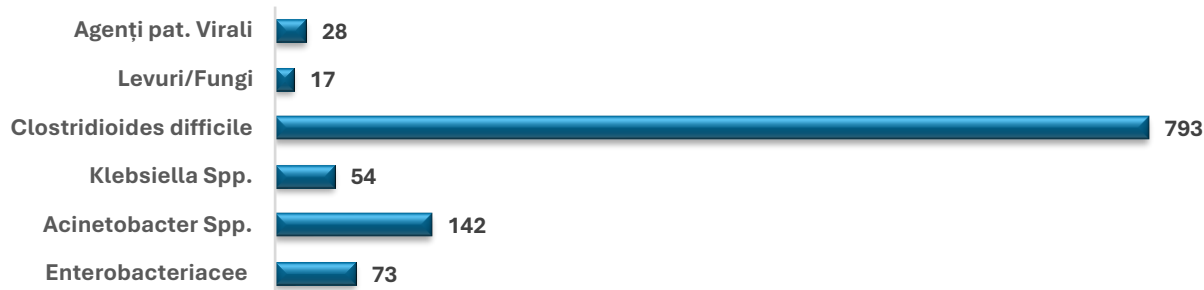


Reprezentările grafice de mai sus au fost realizate pe baza datelor raportate de spitalele publice verificate. Analiza acestora evidențiază faptul că cel mai mare număr de infecții asociate asistenței medicale (IAAM) a fost raportat la nivelul secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă (A.T.I.), urmate de secțiile cu profil chirurgical și de cele de Medicină Internă. Graficele ilustrează, de asemenea, principalele tipuri de agenți patogeni identificați ca fiind implicați în etiologia IAAM în aceste secții. Precizăm faptul că datele prezentate nu reflectă numărul total al infecțiilor asociate asistenței medicale în cadrul acestor secții.

3) Testarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție

În cadrul acțiunii tematice de control, inspectorii sanitari au prelevat probe bacteriologice din zonele cu risc crescut, în vederea testării eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție.

Probe recoltate în cadrul controalelor în Spitalele publice verificate

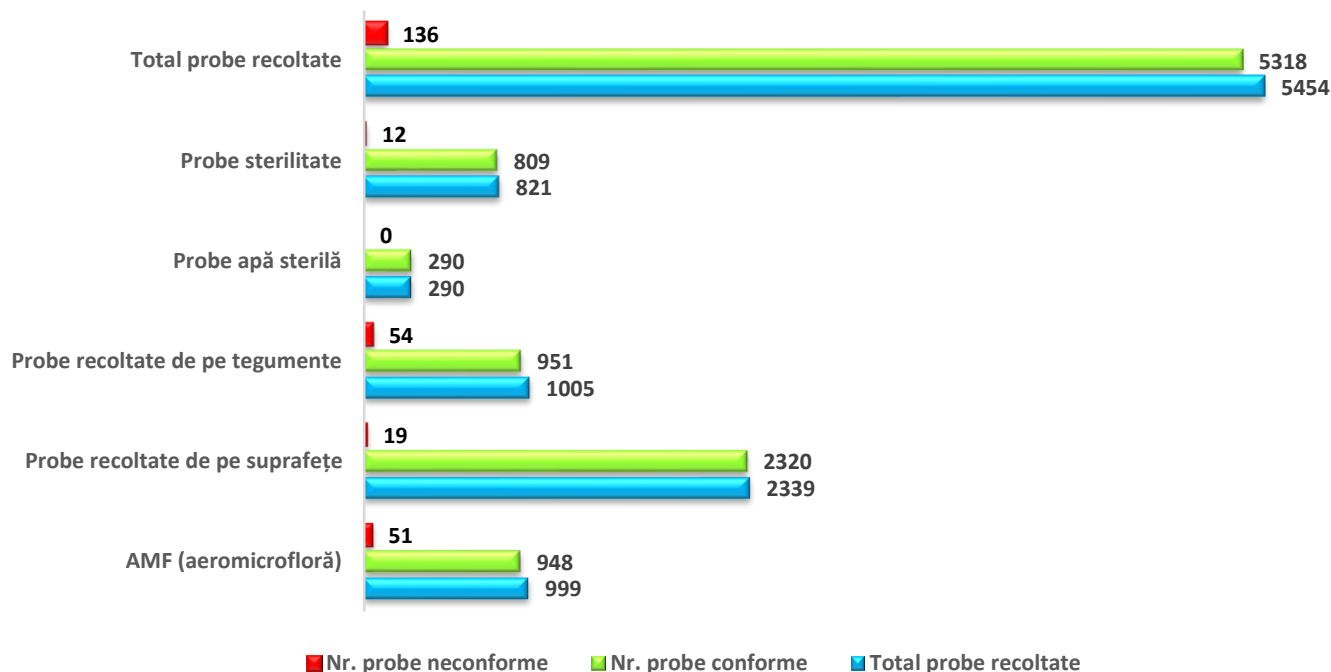

La nivelul celor 177 de unități sanitare publice, au fost prelevate un total de 5.454 de probe, care au fost prelucrate de către laboratoarele Direcțiilor de Sănătate Publică. În urma analizelor de laborator, au fost raportate 136 de probe cu rezultate neconforme. În reprezentarea grafică de mai sus, sunt prezentate defalcăt, pe tipuri de probă, rezultatele neconforme.

4) Principalele neconformități identificate ca urmare a verificării respectării prevederilor Ordinului M.S. nr. 1101/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare


- Neasigurarea componenței Serviciului/Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform prevederilor Anexei nr.1, cap.I, pct.1;
- Nerespectarea Planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
- Neefectuarea de către CPIAAM a verificărilor în vederea depistării cazurilor nediate diagnosticate, neînregistrate și neanunțate de infecții asociate asistenței medicale;
- Nerespectarea Planului de autocontrol;
- Neîntocmirea procedurii privind screening-ul pacienților din secțiile de terapie intensivă și din alte secții cu risc pentru depistarea;
- Nerespectarea procedurii privind efectuarea de screening al pacienților în secțiile de terapie intensivă și alte secții cu risc pentru depistarea

colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți, nerespectându-se prevederile pct.2, lit.e);


- Monitorizarea necorespunzătoare a consumului de antibiotice;
- Nerespectarea precauțiilor standard, conform prevederilor Anexei nr. 4;
- Neconsemnarea diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale în actele medicale, nerespectându-se prevederile Anexei 2, lit. B.2;
- Neimplementarea registrului electronic unic de monitorizare al IAAM la nivel de secție, nerespectându-se prevederile Anexei 2, I, pct.1;
- Nerespectarea normelor privind raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
- Nerespectarea ghidului de izolare;
- Fișele de post nu conțin responsabilitățile și sarcinile specifice atribuite fiecărui angajat în parte, conform legislației sanitare în vigoare.

B) Unități sanitare private cu paturi

1) Situația IAAM-urilor raportate în anul 2025 de către Spitalele private controlate în cadrul acestei acțiuni tematice

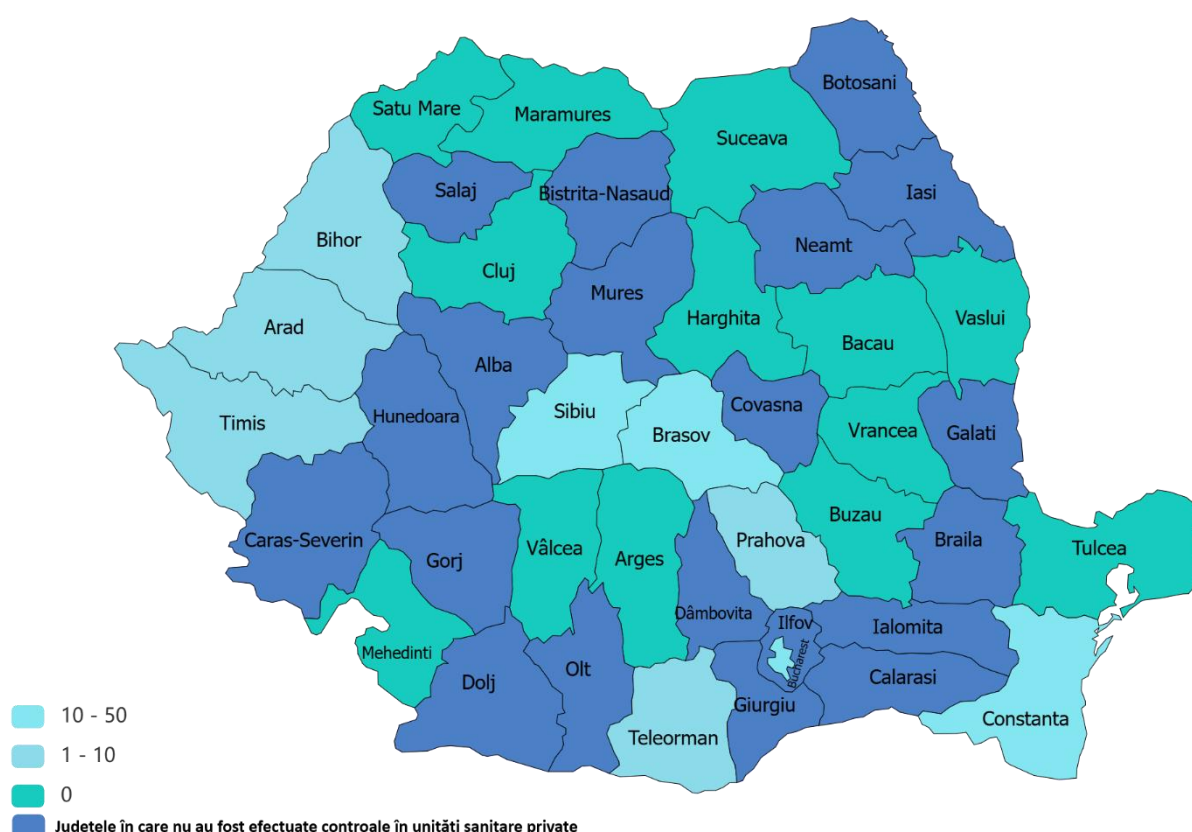

Distribuția pe tipuri de agenți patogeni, care au provocat IAAM-uri în unitățile sanitare private controlate în cadrul aceste acțiuni tematice

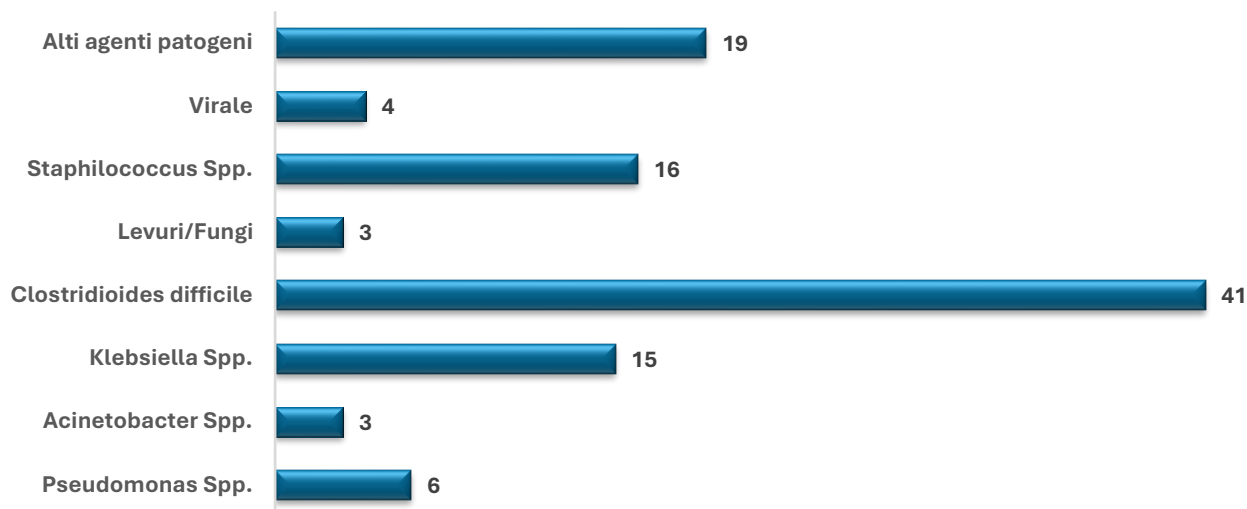


Graficele ilustrează, principalele tipuri de agenți patogeni identificați ca fiind implicați în etiologia IAAM în unitățile sanitare private.

2) Testarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție

În cadrul acțiunii tematice de control, inspectorii sanitari au prelevat probe bacteriologice din zonele cu risc crescut, în vederea testării eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție.

Probe recoltate în cadrul controalelor în spitalele private

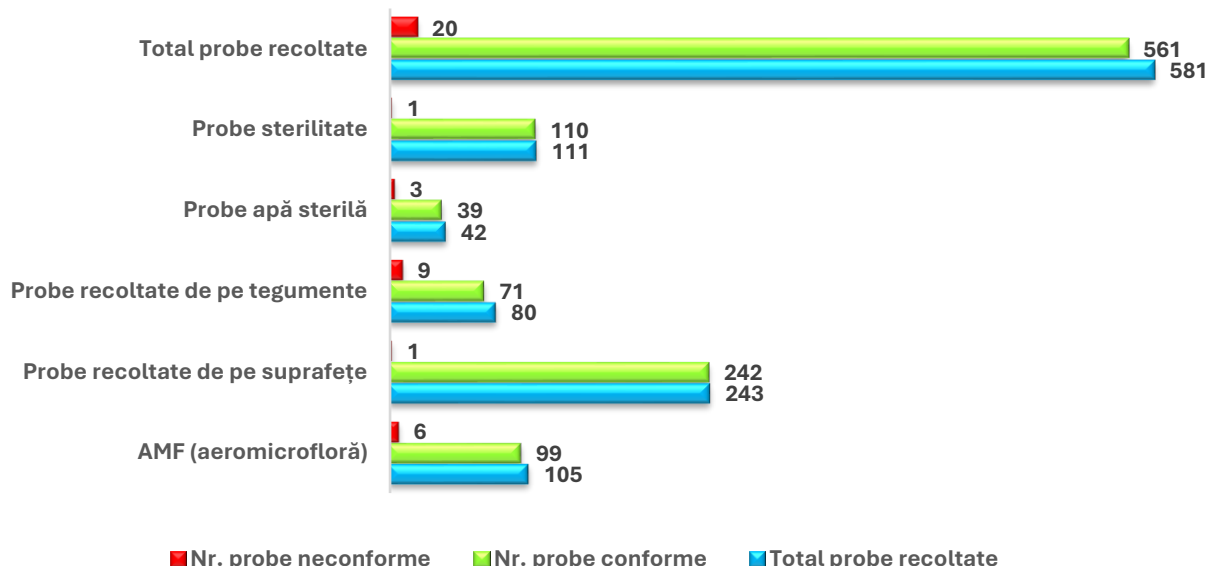

La nivelul celor 32 de unități sanitare private, au fost prelevate un total de 581 de probe, care au fost prelucrate de către laboratoarele Direcțiilor de Sănătate Publică. În urma analizelor de laborator, au fost raportate 20 de probe cu rezultate neconforme. În reprezentarea grafică sunt prezentate defalcăt, pe tipuri de probă, rezultate neconforme.

3) Principalele neconformități identificate ca urmare a verificării respectării prevederilor Ordinului M.S. nr. 1101/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare

- Neasigurarea componentei Serviciului/Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform prevederilor Anexei nr.1, cap.I, pct.1;
- Nerespectarea Planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
- Neefectuarea de către CPIAAM a verificărilor în vederea depistării cazurilor nediagnosticate, neînregistrate și neanunțate de infecții asociate asistenței medicale;
- Nerespectarea Planului de autocontrol;
- Neîntocmirea procedurii privind screening-ul pacienților din secțiile de terapie intensivă și din alte secții cu risc pentru depistarea;
- Nerespectarea procedurii privind efectuarea de screening al pacienților în secțiile de terapie intensivă și alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți, nerespectându-se prevederile pct.2, lit.e);
- Nerespectarea precauțiilor standard, conform prevederilor Anexei nr. 4;
- Neconsemnarea diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale în actele medicale, nerespectându-se prevederile Anexei 2, lit. B.2;
- Neimplementarea registrului electronic unic de monitorizare al IAAM la nivel de secție, nerespectându-se prevederile Anexei 2, I, pct.1;
- Nerespectarea normelor privind raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale.

Capitolul II - Clasificarea unităților sanitare

Acțiunea tematică de control a avut ca obiectiv și verificarea, la nivelul unităților sanitare cu paturi, atât publice cât și private, a respectării criteriilor minime obligatorii de clasificare prevăzute de Ordinul nr. 323/2011, precum și a asigurării continuității asistenței medicale prin numărul minim de linii de gardă corespunzător categoriei în care fiecare unitate era încadrată la momentul controlului.

Controalele au fost derulate de către inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de sănătate publică (DSP) la nivelul tuturor celor 41 de județe, precum și a municipiului București, fiind verificate 177 de unități sanitare publice, la care se adaugă 31 de unități sanitare private.

Pentru fiecare unitate controlată au fost verificate:

- încadrarea în categoria de clasificare, prin raportare la criteriile minime obligatorii din Anexa nr. 2 a ordinului;
- asigurarea numărului minim de linii de gardă necesar pentru continuitatea asistenței medicale, corespunzător categoriei de clasificare;

- existența dotării minime cu echipamente și aparatură medicală prevăzută pentru categoria respectivă.

A) Unități sanitare publice cu paturi

Distribuția unităților sanitare publice verificate, pe județe și categorii de clasificare

Județ	I	II	III	IV	V
Alba	–	–	1	6	1
Arad	–	1	–	2	–
Argeș	–	–	1	5	2
Bacău	–	–	2	1	–
Bihor	–	1	–	4	1
Bistrița Năsăud	–	1	–	2	–
Botoșani	–	1	–	–	1
Brașov	–	4	–	3	2
Brăila	–	–	1	–	2
Buzău	–	–	1	2	–
Caraș Severin	–	–	2	3	–
Călărași	–	–	1	1	–
Cluj	2	–	–	1	–
Constanța	–	2	1	3	–
Covasna	–	–	1	4	–
Dâmbovița	–	–	1	1	–
Dolj	1	–	–	–	–
Galați	–	2	–	2	3
Giurgiu	–	–	1	1	–
Gorj	–	–	1	1	–
Harghita	–	1	1	2	–
Hunedoara	–	–	3	5	–
Ialomița	–	1	–	3	–
Iași	1	2	–	–	–
Ilfov	–	–	1	–	1
Maramureș	–	–	1	–	–
Mehedinți	–	1	–	2	–
Mureș	1	1	–	3	–
Neamț	–	–	2	2	–
Olt	–	–	1	3	–
Prahova	–	–	1	7	2
Satu Mare	–	–	1	2	–

Județ	I	II	III	IV	V
Sălaj	–	–	1	1	1
Sibiu	–	2	–	3	–
Suceava	–	–	1	5	–
Teleorman	–	–	1	3	1
Timiș	2	1	–	1	–
Tulcea	–	–	1	1	–
Vaslui	–	–	2	1	–
Vâlcea	–	–	1	2	2
Vrancea	–	–	1	3	–
București	4	–	1	–	–
Total	11	21	34	91	19

Tabel 2. Repartiția pe județe a unităților sanitare publice verificate, pe categorii de clasificare (I–V)

Tabelul de mai sus prezintă, la nivel județean, repartiția unităților sanitare verificate în cadrul acțiunii tematice de control, în funcție de categoria de clasificare în care erau încadrate la momentul controlului. Controalele au acoperit toate cele 41 de județe, precum și municipiul București. Din punct de vedere al distribuției pe categorii, ponderea cea mai mare o au unitățile din categoria IV (peste jumătate din total), urmate de categoria III, categoria II, categoria V și categoria I — aceasta din urmă fiind prezentă doar în județele Cluj, Dolj, Iași, Mureș, Timiș și în municipiul București.

Distribuția unităților sanitare publice controlate, pe categorii de clasificare

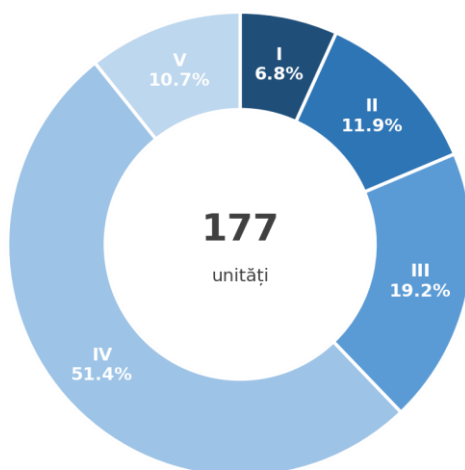


Figura 1. Distribuția procentuală a unităților sanitare publice controlate, pe categorii de clasificare

Unități publice — total verificate vs. neconformități constatate, pe categorii

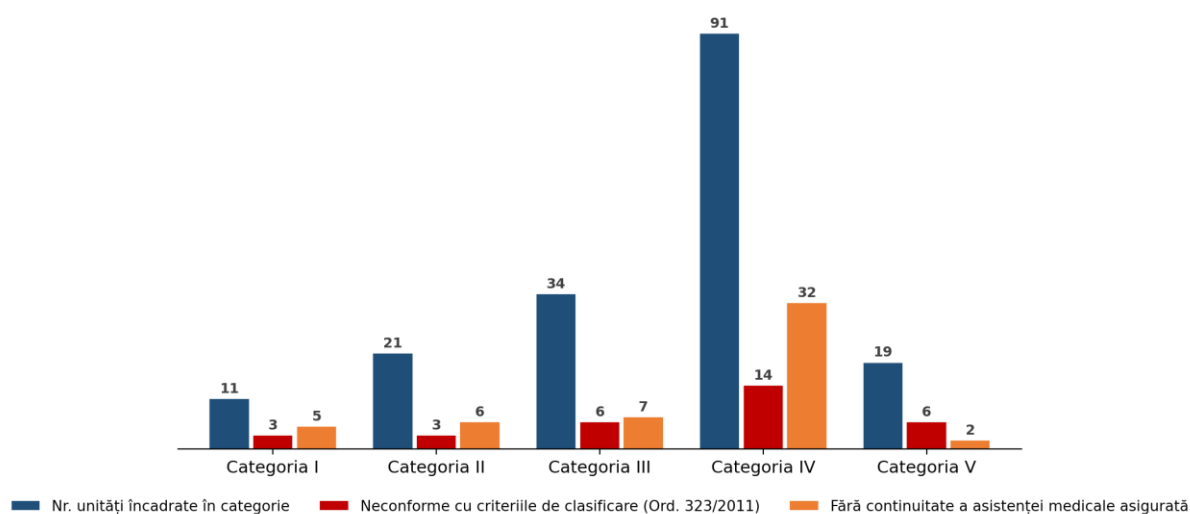


Figura 2. Unități publice verificate, neconforme cu criteriile de clasificare și fără continuitate a asistenței medicale asigurată, pe categorii

Categoria IV concentrează cea mai mare pondere a unităților publice verificate (91 de unități, peste jumătate din total), urmată de categoria III (34 de unități, 19,2%), categoria II (21 de unități, 11,9%), categoria V (19 de unități, 10,7%) și categoria I, cea mai puțin numeroasă (sub 7% din total).

La nivelul național, 32 de unități sanitare publice (18,2%) nu îndeplineau integral criteriile de clasificare prevăzute de Ordinul nr. 323/2011 la momentul controlului, iar 52 de unități (29,5%) nu asigurau continuitatea asistenței medicale prin numărul minim de linii de gardă. Cele mai multe neconformități, au fost constatate la categoria IV (14 unități care nu respectau criteriile de clasificare și 32 de unități care nu asigurau continuitatea asistenței).

B) Unități sanitare private cu paturi

Distribuția unităților sanitare private verificate, pe județe și categorii de clasificare

Județ	II	IV	V
Arad	—	2	—
Argeș	—	—	1
Bacău	—	—	1
Bihor	1	—	2
Brașov	1	3	1
Buzău	—	—	1
Cluj	—	—	1
Constanța	—	—	4
Maramureș	—	—	1
Prahova	—	—	4
Satu Mare	—	—	1
Sibiu	—	1	—

Județ	II	IV	V
Suceava	—	—	1
Teleorman	—	1	—
Timiș	A fost controlate 2 unități; 1 categorie IV și una avea depusă documentația pentru obținerea clasificării		
Vâlcea	—	—	2
Vrancea	—	—	1
București	A fost controlată o unitate aceasta avea depusă documentația pentru obținerea clasificării		
Total	2	8	21

Au fost verificate, în total, 33 de unități sanitare private. Dintre acestea, 31 dețin încadrarea într-una dintre categoriile prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 323/2011, iar 2 unități nu aveau, la momentul controlului, o categorie de încadrare atribuită, aflându-se în proces de clasificare.

Distribuția unităților sanitare private controlate, pe categorii de clasificare

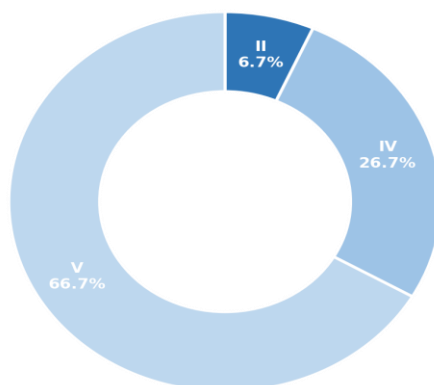


Figura 3. Distribuția procentuală a unităților sanitare private controlate, pe categorii de clasificare

Unități private — total verificate vs. neconformități constatate, pe categorii

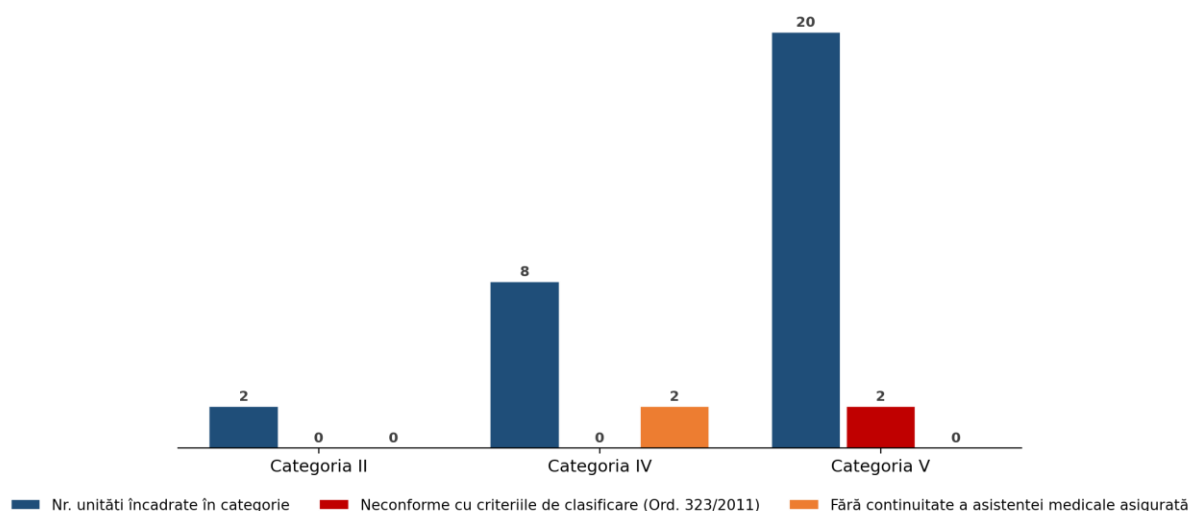


Figura 4. Unități private verificate, neconforme cu criteriile de clasificare și fără continuitate a asistenței medicale asigurate, pe categorii

Cele 31 de unități sanitare private verificate se regăsesc exclusiv în categoriile II, IV și V, cu o concentrare semnificativă în categoria V (20 de unități, 66,7% din total fiind reprezentate în mare parte de unități medicale de monospecialitate), urmată de categoria IV (8 unități, 26,7%) și categoria II (2 unități, 6,7%). Niciuna dintre unitățile private controlate nu se încadra în categoriile I sau III.

Capitolul III - Neconformități privind structura funcțională și condițiile igienico-sanitare

A) Unități sanitare publice cu paturi

Principalele neconformități identificate în urma:

1) Verificării respectării prevederilor Ordinului MSP nr. 914/2006 și 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare

- nerespectarea structurii funcționale menționată în Autorizația Sanitară de Funcționare
- nerespectarea normelor de amplasare a paturilor
- neasigurarea dotării minime a saloanelor
- neasigurarea tuturor spațiilor Blocului operator
- neasigurarea tuturor spațiilor secțiilor/ compartimentelor A.T.I
- neasigurarea circuitelor funcționale corespunzătoare
- condiții igienico-sanitare necorespunzătoare
- neasigurarea rezervei de apă pentru consum
- nerespectarea normelor de organizare și funcționare a spălătoriei
- neorganizarea structurii de spitalizare de zi, conform art.39 și art.40 din Ord. nr.914/2006.

2) Verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021, cu modificările și completările ulterioare

- neasigurarea trasabilității instrumentarului/dispozitivelor medicale supuse sterilizării, nerespectându-se prevederile art.53;
- neefectuarea trimestrială cu laboratorul direcției de sănătate publică județeană, pentru intercomparare, a unui set de analize medicale din toate tipurile de probe recoltate la nivelul unității sanitare, nerespectându-se prevederile art.4, alin.(5)
- nerespectarea protocoalelor de lucru;
- neîntocmirea documentației de sterilizare/ dezinfecție de nivel înalt ;
- nerespectarea și/sau necunoașterea procedurilor specifice activității de curățenie, dezinfecție și sterilizare;
- existența de produse biocide, materiale sanitare și articole de unică folosință, medicamente cu termene de valabilitate expirat.

B) Unități sanitare private cu paturi

Principalele neconformități identificate în urma:

1) Verificării respectării prevederilor Ordinului MSP nr. 914/2006 și 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare

- nerespectarea structurii funcționale menționată în Autorizația Sanitară de Funcționare
- neasigurarea dotării minime a saloanelor
- neasigurarea tuturor spațiilor Blocului operator
- neasigurarea înălțimii libere a sălii de operație
- neasigurarea tuturor spațiilor secțiilor/ compartimentelor A.T.I
- neasigurarea circuitelor funcționale corespunzătoare
- neasigurarea rezervei de apă pentru consum
- nerespectarea normelor de organizare și funcționare a spălătoriei

2) Verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021, cu modificările și completările ulterioare

- neasigurarea trasabilității instrumentarului/dispozitivelor medicale supuse sterilizării, nerespectându-se prevederile art.53;
- neefectuarea trimestrială cu laboratorul direcției de sănătate publică județeană, pentru intercomparare, a unui set de analize medicale din toate tipurile de probe recoltate la nivelul unității sanitare, nerespectându-se prevederile art.4, alin.(5)
- nerespectarea protocoalelor de lucru;
- neîntocmirea documentației de sterilizare/ dezinfecție de nivel înalt ;
- nerespectarea și/sau necunoașterea procedurilor specifice activității de curățenie, dezinfecție și sterilizare;
- existența de produse biocide, materiale sanitare și articole de unică folosință, medicamente cu termene de valabilitate expirat
- reprocessarea dispozitivelor și materialelor de unică folosință în vederea reutilizării nerespectându-se art. 27 din Ord. MS 1761/2021 cu modificările și completările ulterioare

Capitolul IV - Raport privind gestionarea deșeurilor medicale, inclusiv a deșeurilor de medicamente neutilizate și/sau expirate provenite de la populație

Acțiunea de inspecție și control s-a realizat la unitățile sanitare publice și private cu paturi, cu excepția spitalelor de psihiatrie, recuperare și cronici. Controlul s-a efectuat în conformitate cu prevederile **Ordinului nr. 1757/2025 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea activității de inspecție sanitară de stat** și a vizat în principal verificarea respectării prevederilor legale în vigoare privind ambalarea și stocarea temporară a deșeurilor, evidența cantităților de deșeuri generate, transportul deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor, instruirea, formarea și responsabilitățile personalului din cadrul unităților sanitare, dotarea, funcționarea și monitorizarea echipamentelor proprii de decontaminare termică la temperaturi scăzute.

Pe parcursul desfășurării acțiunii de control, inspectorii sanitari au verificat respectarea următoarelor prevederi legislative: OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile

periculoase, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; HG nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul MS nr. 1226/2012 în ceea ce privește respectarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale (colectarea, ambalarea, stocarea temporară, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor) și evidența cantităților de deșeuri generate de unitățile sanitare; Ordinul MS nr. 1279/2012 referitor la respectarea condițiilor de funcționare și monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase.

Inspectorii sanitari au verificat dacă sunt respectate prevederile Legii nr. 269/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitor la deșeurile de medicamente neutilizate și/sau expirate provenite de la populație, precum și a Instrucțiunii nr. 6226/2024 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de medicamente neutilizate și/sau expirate provenite de la populație, iar pentru sancțiuni au fost aplicate prevederile HG nr. 857/2011.

Pentru deficiențele constatate în cadrul controalelor privind modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală în unitățile sanitare publice și private cu paturi, la nivel național, inspectorii sanitari au aplicat următoarele **sancțiuni contravenționale**:

- **50 avertismente**

- **51 amenzi în valoare totală de 103.000 lei,**

după cum urmează:

unitățile sanitare publice: - **46 avertismente**

- **48 amenzi în valoare totală de 88.600 lei,**

unitățile sanitare private: - **4 avertismente**

- **3 amenzi în valoare totală de 14.400 lei.**

Inspectorii sanitari au identificat la unitățile sanitare neconformități privind modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală:

- necolectarea separată pe categorii a deșeurilor periculoase;
- inexistența programului de colectare a deșeurilor de medicamente de la populație și a spațiului de colectare;
- nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 1226/2012 și a procedurii operaționale privind managementul deșeurilor, în ceea ce privește inscripționarea recipientilor pentru colectarea deșeurilor medicale periculoase;
- necunoașterea procedurilor operaționale privind gestionarea deșeurilor medicale periculoase;
- nerespectarea procedurii operaționale privind deșeurile medicale periculoase (nu se dezinfectează și nu se consemnează această operațiune pentru pubelele de transport deșeuri medicale periculoase);
- nu se respectă gradul de umplere al recipientilor destinați colectării deșeurilor infecțioase care nu sunt obiecte ascuțite;
- formularele pentru transportul și eliminarea deșeurilor medicale periculoase nu conțin cantitățile de deșeu aferente codurilor ;
- nu se respectă durata de stocare pentru deșeurile înțepătoare–tăietoare, fiind depășită durata de 48 de ore a stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase în incinta unității medicale ;

- absența evidențelor de gestionare a deșeurilor provenite din activități medicale, respectiv, deșeuri anatomopatologice eliminate (sânge și recipiente de sânge provenite din laborator) din Raportul anual privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
- utilizarea de ambalaje neconforme pentru ambalarea deșeurilor anatomo-patologice și pentru reutilizarea materialelor folosite pentru curățarea și dezinfectia recipientelor de depozitare temporară a deșeurilor medicale;
- depozitarea deșeurilor medicale infecțioase nu se realiza în spațiul special destinat ;
- nerespectarea perioadei de depozitare temporară a deșeurilor periculoase provenite din activitatea medicală;
- rerespectarea duratei de stocare temporară a deșeurilor medicale infecțioase în incinta unității sanitare;
- recipient pentru colectarea deșeurilor infecțioase tăietoare/înțepătoare cu inscripționare neconformă/incompletă;
- nedesemnarea prin decizie a coordonatorului activității de protecție a sănătății în relație cu mediul;
- nu se întocmesc și transmit raportări către DSP Brașov;
- cutie de carton prevăzută cu sac galben aproape plină cu deșeuri rezultate din activitatea medicală, neinscripționată cu datele prevăzute de legislație;
- neigienizarea spațiului central de stocare temporară a deșeurilor medicale periculoase;
- nerespectarea atribuțiilor cu privire la răspunderea încheierii contractelor cu operatorii economici care transportă, tratează și elimină deșeurile rezultate din activitățile medicale și /sau cele provenite de la populație;
- gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate de activitatea medicală;
- lipsa etichetării recipientului rigid pentru colectarea tăietoarelor/înțepătoarelor și etichetarea necorespunzătoare și incompletă, a recipientelor pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prin nementionarea tuturor informațiilor obligatorii;
- neaplicarea măsurilor de minimizare a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile medicale prin stabilirea tipului de recipient de colectare la locul de producere în funcție de deșeurile generate;
- nemarcarea și neetichetarea recipientelor de colectare a deșeurilor tăietoare înțepătoare cu tipul de deșeu, persoana responsabilă, secția, unitatea sanitară, data începerii utilizării;
- condiții igienico - sanitare deficitare, pavimentul este degradat, iar spațiul destinat amplasării recipientelor de colectare a deșeurilor de medicamente de la populație;
- neconsemnarea de către personalul responsabil a dezinfectiei pubelei de transport deșeuri în incinta unității sanitare;
- etichetarea incompletă a recipientului utilizat pentru colectarea deșeurilor medicale;
- în spațiul dedicat colectării deșeurilor medicale provenite de la populație nu se respectă colectarea pe categorii de deșeuri medicamentoase;
- colectarea defectuoasă a deșeurilor provenite din activitățile medicale;
- neinscripționarea recipientelor de colectare a deșeurilor tăietoare – înțepătoare;
- personalul care manipulează deșeuri periculoase nu este vaccinat anti HVB;

- neinscripționarea tuturor sacilor de polietilenă cu informațiile obligatorii: tipul deșeurilor, data începerii utilizării recipientului și secția de proveniență;
- depozitarea direct pe paviment a unor deșeuri anatomo-patologice;
- neefectuarea lucrărilor de reparații și igienizare la spațiul de stocare temporară a deșeurilor medicale periculoase;
- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de medicamente provenite de la populație în alte spații decât cel destinat acestei operațiuni.
- pubelă transport deșeuri echipată necorespunzător – fără sac colector;
- nu este menționată data începerii utilizării acestora la recipientul pentru colectarea deșeurilor înțepătoare-tăietoare și la recipientul pentru colectarea deșeurilor infecțioase care nu sunt obiecte ascuțite;
- spațiul destinat depozitării temporare a deșeurilor nu respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012;
- coordonatorul activității în relație cu mediul nu este cadrul medical.
- recipientele în care se colectează deșeuri de medicamente altele decât citotoxice și citostatice și deșeuri citotoxice și citostatice sunt necorespunzătoare, nefiind revăzute cu sistem antiretur pentru a împiedica recuperarea deșeurilor;
- recipientul destinat colectării deșeurilor de medicamente aflate în stare lichidă, ambalate în recipiente cu potențial tăietor-întepător, este de mică capacitate, împiedicând colectarea medicamentelor ambalate în recipiente de dimensiuni mai mari;
- nu există recipient special destinat pentru colectare separată a deșeurilor de medicamente aflate în recipiente sub presiune, acestea necesitând și eliminare separată după depresurizare, respectiv nu se poate face dovada modului de eliminare a acestora;
- recipientele nu sunt corespunzător etichetate, lipsesc informațiile prevăzute de Instrucțiunea nr. 6226/2024;
- la deșeurile medicale periculoase înțepătoare-tăietoare pre colectate în cadrul secției nu se respectă gradul de umplere a acestora;
- neutilizarea sigiliilor de unică folosință la eliminarea finală a sacilor în care se colectează deșeuri care nu sunt obiecte ascuțite ;

Situația privind echipamentele de tratare prin decontaminare termică a deșeurilor rezultate din activitatea medicală în unitățile sanitare cu paturi publice și private

La nivel național inspectorii sanitari au identificat în unitățile sanitare publice și private cu paturi (cu excepția spitalelor de psihiatrie, recuperare și cronici) **22 echipamente de tratare prin decontaminare termică a deșeurilor rezultate din activitatea medicală în unitățile sanitare publice**, din care un echipament are nivel de inactivare microbiană III și 21 au nivel de inactivare microbiană IV, doar **10 fiind funcționale** la data controlului.

Capitolul V - Raport privind calitatea apei potabile

Acțiunea de inspecție și control s-a realizat la unitățile sanitare publice și private cu paturi (cu excepția spitalelor de psihiatrie, recuperare și cronici). Controlul s-a efectuat în conformitate cu prevederile **Ordinului nr. 1757/2025 pentru aprobarea**

Normelor privind organizarea și funcționarea activității de inspecție sanitară de stat și a vizat verificarea calității apei potabile raportat la prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman;
- HG nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile;
- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul acțiunii de control inspectorii sanitari au prelevat **494 probe de apă potabilă din unitățile sanitare publice cu paturi** care au fost analizate în laboratoarele DSP-urilor. În urma efectuării analizelor de laborator, au rezultat următoarele:

- **7 probe neconforme** din punct de vedere al **parametrilor microbiologici** (circa 1,4%);
- **3 probe neconforme** din punct de vedere al **parametrilor chimici** (circa 0,6%);
- **31 probe neconforme** din punct de vedere al **parametrilor indicatori** (circa 6,2%).